



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 8(3952)752957, тел. доверия 8(3952)40-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам (р.п. Куйтун)

(наименование органа надзорной деятельности)

665302. п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 57, тел. 8(39536)51206, тел. доверия 8(3952)40-99-99

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 38/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Барлукская средняя общеобразовательная школа» (далее- МКОУ Барлукская СОШ), в лице законного представителя юридического лица директора МКОУ Барлукская СОШ Чурина В.А.

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору Столопова В.П. от «02» марта 2021 года № 38, ст. 6, ст. 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час. 00 мин. «09» марта 2021 года до 17 час. 00 мин. «11» марта 2021 года проведена плановая, выездная проверка объектов защиты, документов МКОУ Барлукская СОШ по адресам: с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4, с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4а, с. Барлук, ул. Карла Маркса, 7, с. Бурук, ул. Школьная, 43, с. Бурук, ул. Школьная, 43а

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору Попцов Иван Викторович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Проверка проведена совместно с: директором МКОУ Барлукская СОШ Чуриным Виктором Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Объект защиты-здание школы. с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4				
№ 38/1/1-1	На двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключа.	<u>Основание:</u> Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Пра-	16.06.21	

		вил противопожарного режима в Российской Федерации" п.18		
№ 38/1/1-2	Огнетушители расположены не на видных местах. (Должны располагаться на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание.)	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.409	16.06.21	
№ 38/1/1-3	Тамбур эвакуационного выхода в спортзале не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54, НПБ 110-03 от 18.06.2003г. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией". п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади Таблица 3	16.06.21	
Объект защиты-интернат. с. Барлук, ул. Карла Маркса, 7				
№ 38/1/1-4	Тамбур эвакуационного выхода в спортзале не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54, НПБ 110-03 от 18.06.2003г. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией". п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади Таблица 3	16.06.21	
Объект защиты-здание музея. с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4				
№ 38/1/1-5	План эвакуации людей при пожаре не соответствует ГОСТ Р 12.2-143-2009 (должны быть в фотолюминесцентном исполнении, размеры 600x400 мм - для этажных планов эвакуации).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" п.4.5.1, п.6.2.4, п.6.2.5	16.06.21	
№ 38/1/1-6	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.409	16.06.21	

	установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	ской Федерации" п.10		
Объект защиты-здание котельной. с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4				
№ 38/1/1-7	На втором этаже не разработан и не размещен на видном месте план эвакуации людей при пожаре.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.23	16.06.21	
Объект защиты-здание мастерских. с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4				
№ 38/1/1-8	Руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.5	16.06.21	
№ 38/1/1-9	Не обеспечена перезарядка или замена огнетушителя.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.16ж	16.06.21	
Объект защиты-здание школы. с. Бурук, ул. Школьная, 43				
№ 38/1/1-10	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.10	16.06.21	
№ 38/1/1-11	Эвакуационные пути и выходы здания не обеспечены эвакуационным освещением, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения в полном объеме.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.37	16.06.21	
Общие требования				
№ 38/1/1-12	Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения не соответствуют правилам противопожарного режима. (Должны быть со светоотражающей поверхностью либо, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.48	16.06.21	
№ 38/1/1	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фона-	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от	16.06.21	

-13	рей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.30		
№ 38/1/1 -14	Светильники аварийного освещения не обозначены отличительными от рабочего освещения знаками или окраской.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6, ст. 151 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.37	16.06.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов
по пожарному надзору

Попцов Иван Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » марта 2021 г.

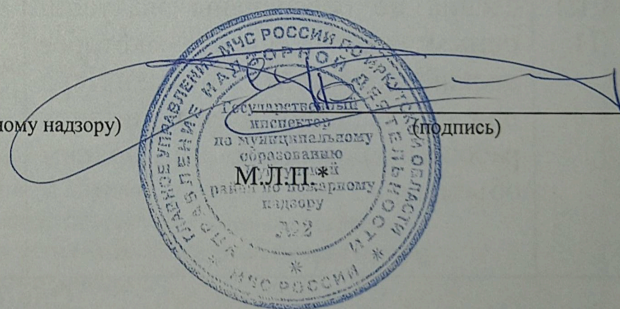

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Муру
(подпись)

директор Мурули ВА

(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » марта 2021 г.

Телефон доверия: (8-3952)40-99-99

Государственный инспектор по пожарному надзору _____